

水量計


Model WM30B/100B

ミキサへの給水・表示などのコントロール方式を
集中制御型と遠隔制御型のどちらか選択できます。




Photo: Model WM30B

■遠隔制御方式

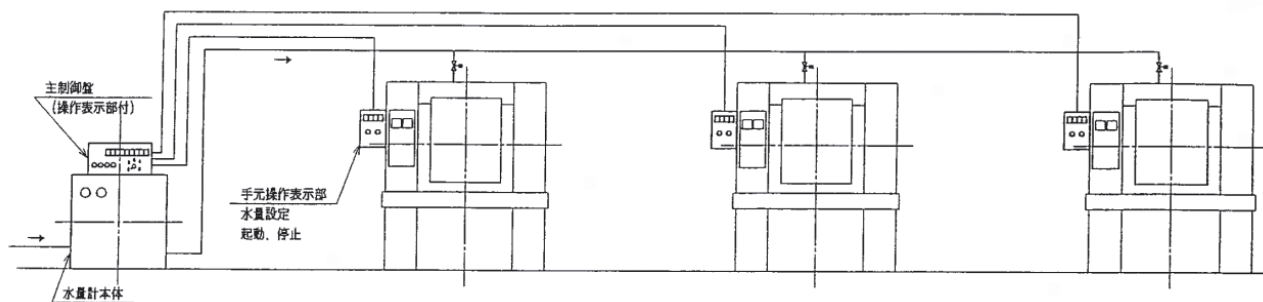

複数のミキサに遠隔操作盤を設置し、各ミキサの位置からそれぞれ流量設定、取水の起動停止、流量の確認ができます。

■集中制御方式

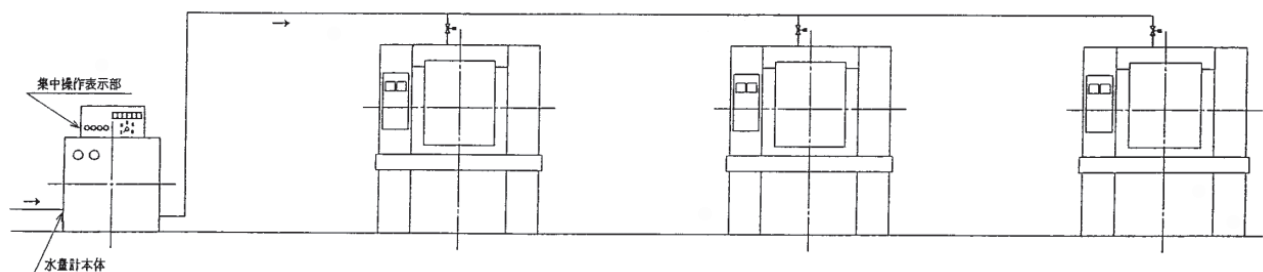

複数のミキサへの配管を単純化し、各ミキサへの流量設定、取水の起動停止、流量の確認を水量計の位置で行います。

■仕様

型式	WM30B	WM100B
使用液	清水 (0 - 40°C)	
配管口径	25A	40A
吐出量 (50Hz)	30L/min (H=10m)	100L/min (H=10m)
吐出量 (60Hz)	36L/min (H=12m)	120L/min (H=12m)
計量精度	±0.5% 以下 (取水量10 - 30L)	±0.5% 以下 (取水量30 - 70L)
計量精度	±0.3% 以下 (取水量30L以上)	±0.3% 以下 (取水量70L以上)
定量設定範囲	10 - 999.9L (0.1L 間隔)	
電源/モータ	AC200V 3相 0.75kW 2P	AC200V 3相 1.5kW 2P
機械質量	150kg	200kg

※仕様および図面は予告なく変更することがあります。

株式会社 **オシキリ**

<https://www.oshikiri.com/>

東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所
海外営業部国際課
湘南工場
山形工場

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村六反136
〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-10
〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原3-6-19
〒989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘8-12-22
〒004-0054 札幌市厚別区厚別中央四条5-6-1
〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5500

TEL 0466-44-6188 FAX 0466-44-6186
TEL 0568-25-7331 FAX 0568-25-7555
TEL 06-6821-3711 FAX 06-6821-6002
TEL 092-939-3820 FAX 092-931-3167
TEL 022-391-6196 FAX 022-391-6195
TEL 011-893-0678 FAX 011-801-2768
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187
TEL 0466-44-6011 FAX 0466-44-6969
TEL 0237-43-4222 FAX 0237-43-4759